


Fach-Information

Druckverlustkurven für Kompakt-Wärmezähler Integral-MK MaXX,
Ultraschall-Wärmezähler CF Echo II und Split-Wärmezähler MEGACONTROL



Ablesebeispiel: tatsächlicher Durchfluss: 1.000 l/h
gewähltes Volumenmessteil: Dn 2,5 Integral-MK MaXX
ermittelter Druckverlust: 0,04 bar

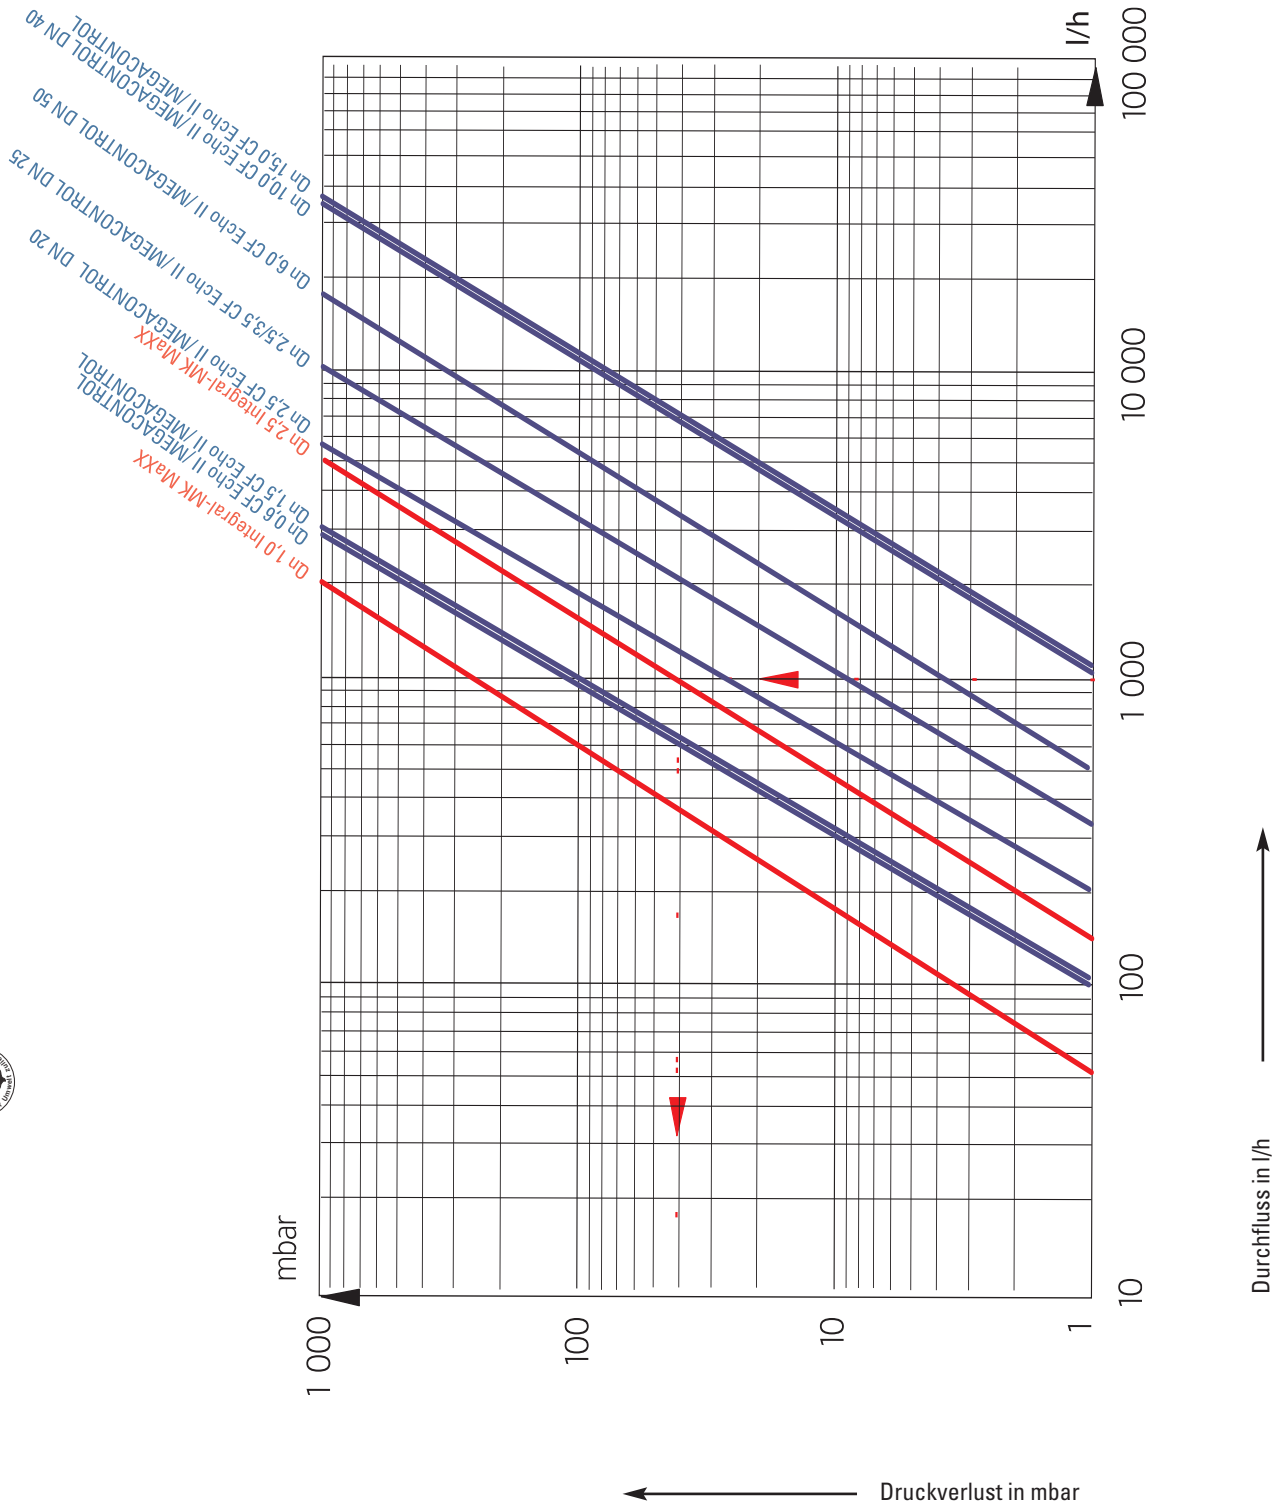

MA-Nr. P 0901 - Änderungen vorbehalten - Techn. Stand: März 2010
Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier



Allmess GmbH · Am Voßberg 11 · D - 23758 Oldenburg i.H.
Telefon (0 43 61) 625-0 · Telefax (0 43 61) 625-250
E-Mail: info@allmess.de · www.allmess.de
Zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001 : 2000
Reg.-Nr. 000468 QM



mit staatlich anerkannten Prüfstellen:
WM 5 für Messgeräte für Wasser KM 1 für Messgeräte für Wärme