




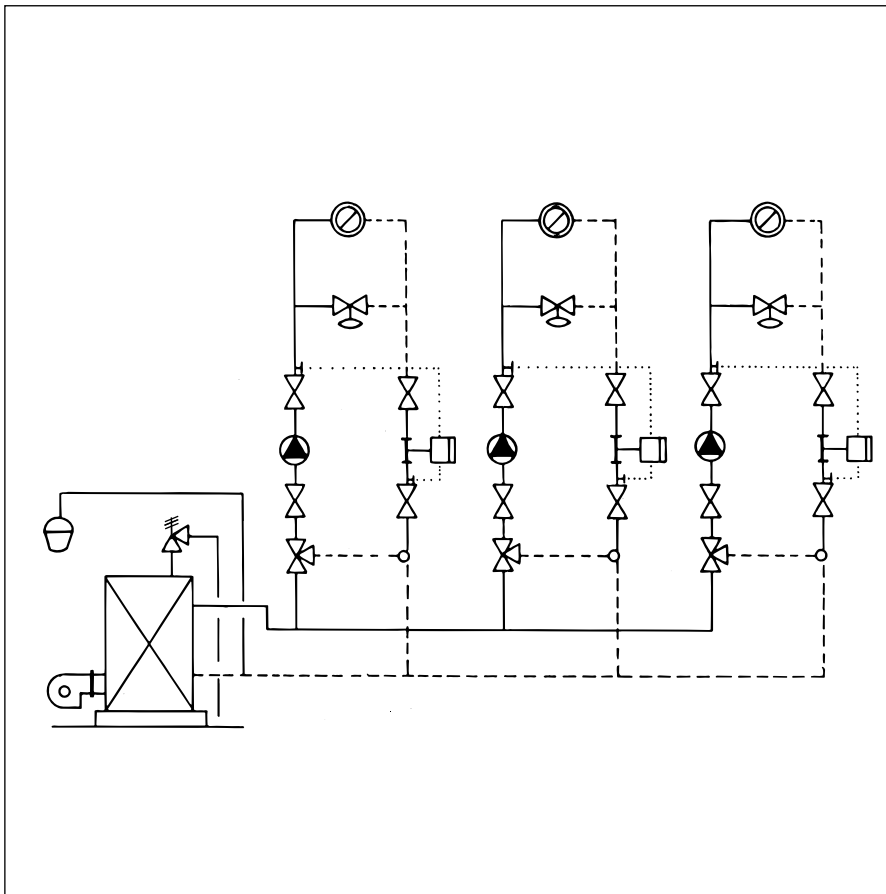






# Planungs-Information II

Hausanlage mit elektronischen Wärmehählern zur Messung im Kesselbereich



-  Wärmehähler
-  Wärmeverbrauch (Radiator)
-  Pumpe
-  Dreiwegemischer
-  Ventil
-  Sicherheitsventil
-  geschlossenes Ausdehnungsgefäß
-  Differenzdruckventil
-  Kessel mit Öl- oder Gasfeuerung



Ident.-Nr. P 0905 - Änderungen vorbehalten - Technischer Stand Juni 2003  
Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier



**Allmess GmbH - Am Voßberg 11 - D-23758 Oldenburg i.H.**  
 Telefon (04361) 625-0 · Telefax (04361) 625-250  
 E-Mail: [info@allmess.de](mailto:info@allmess.de) · [www.allmess.de](http://www.allmess.de)  
 Zertifiziertes Unternehmen nach DIN ISO 9001  
 Reg.-Nr. 468 QM



mit staatlich anerkannten Prüfstellen:



für Messgeräte für Wasser



für Messgeräte für Wärme