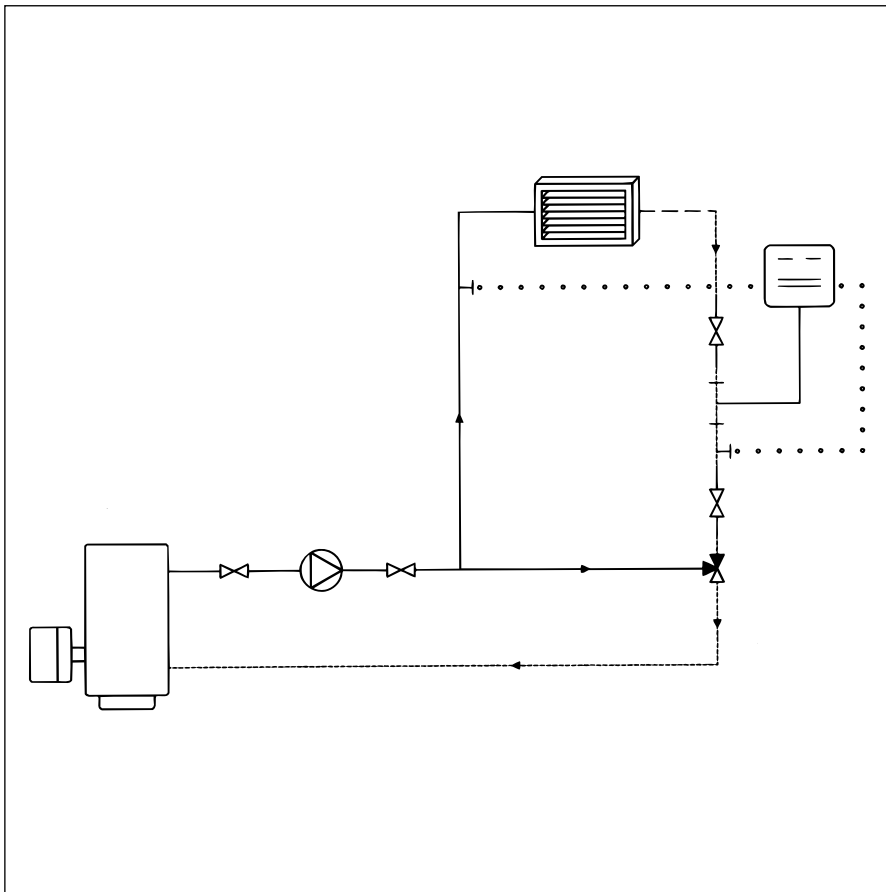




Planungs-Information IV

Wärmezählung in einem Heizkreis mit Lufterhitzer,
eigener Heizkreispumpe und Dreiwegeventil



-  Wärmezähler
-  Umwälzpumpe
-  Dreiwegeventil
-  Ventil
-  Lufterhitzer oder Lüftungsgerät
-  Heizkessel



Ident.-Nr. P 0910 - Änderungen vorbehalten - Technischer Stand Juni 2003
Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier



Allmess GmbH - Am Voßberg 11 - D-23758 Oldenburg i.H.
 Telefon (04361) 625-0 · Telefax (04361) 625-250
 E-Mail: info@allmess.de · www.allmess.de
 Zertifiziertes Unternehmen nach DIN ISO 9001
 Reg.-Nr. 468 QM



mit staatlich anerkannten Prüfstellen:
 für Messgeräte für Wasser  für Messgeräte für Wärme